

Katstrup Vandværk  
  
 Gl. Katstrupvej 43B  
 8732 Hovedgård  
 att.: Anders Boll

 Registrernr.: 658439  
 Kundenr.: 5505467  
 Ordrenr.: 823943  
 Prøvenr.: 65843901  
  
 Modt. dato.: 2003.10.16  
 Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

 Rekvirent.....: Katstrup Vandværk  
                   Gl. Katstrupvej 43B, 8732 Hovedgård  
 Prøvested.....: **Katstrup Vandværk. Ledningsnet - V20000600/4609000899**  
 Prøvetype.....: Drikkevand, 1 prøve - Begrænset kontrol  
 Prøvemærke.....: **Gl. Katstrupvej 53, udehane**  
 Prøveudtagning...: 2003.10.16 kl. 14:04  
 Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (BV)  
 Kundeoplysninger:  
 Analyseperiode...: 2003.10.17 kl. 08:14 - 2003.10.30

	Enheder	**Grænseværdier		Metoder	RSD (%)
		Vejl.	Maks.		
Coliforme bakterier 37 gr.C	<1 Ant./100ml		i.m.	DS2255MPN mod.	
Term. coliforme bakt. 44 gr.C	<1 Ant./100ml		i.m.	DS2255MPN mod.	
Kimtal ved 22 gr.C, GEA	2 Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
pH	8.0 pH		7.0-8.5	DS287	
Ledningsevne	59.9 mS/m		>30	DS288	5
Jern (Fe)	0.021 mg/l		0.2	H7041-ICP	10
Iltindhold	9.5 mg/l		> 5	DS2206	5

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>	*VISUEL
Prøvens klarhed	<b>klar</b>	*VISUEL
Prøvens lugt	<b>ingen</b>	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	<b>11.7</b> gr. C	DS2250

### \*Analysekommentarer:

Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle
- Embedslægeinstitutionen, Vejle Amt, Vedelsgade 17a, 7100 Vejle
- Miljø Center Horsens I/S, Robert Holms Vej 3, 8700 Horsens
- Gedved Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 5, 8751 Gedved

\*\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001.

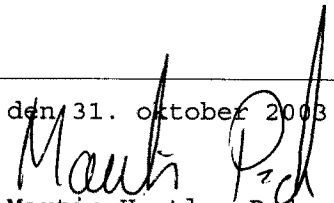
\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

### Tegnforklaring:

< : mindre end. i.p. : ikke påvist.  
 > : større end. i.m. : ikke målelig.  
 RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

  
 Anette Nielsen

den 31. oktober 2003

  
 Martin Hartlev Pedersen